

Fjernvarmedeklaration

2024

22.07.2024

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


91,20%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

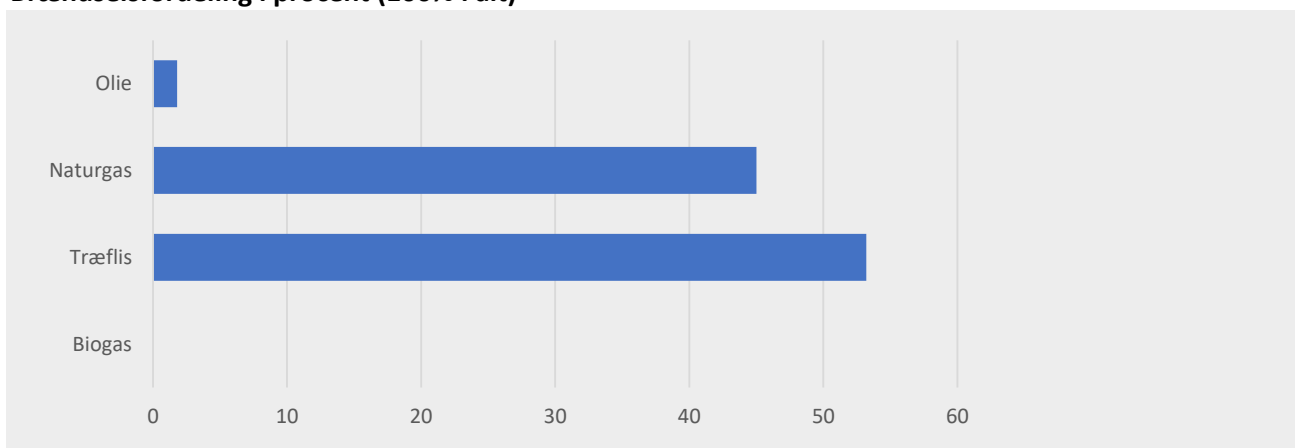

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	26,7	kg/GJ	96,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	6,3	g/GJ	22,7	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,6	g/GJ	9,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	26,7	kg/GJ	96,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	6,2	g/GJ	22,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	62,4	g/GJ	224,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	140,7	g/GJ	506,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,8	g/GJ	17,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	10,3	g/GJ	37,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Morsø Varme A/S

Strandparken 19

7900 Nykøbing Mors

Telefon: 82 13 04 04

Mail: Post@morsoeforsyning.dk

CVR: 31895901